


Scheda tecnica attacchi

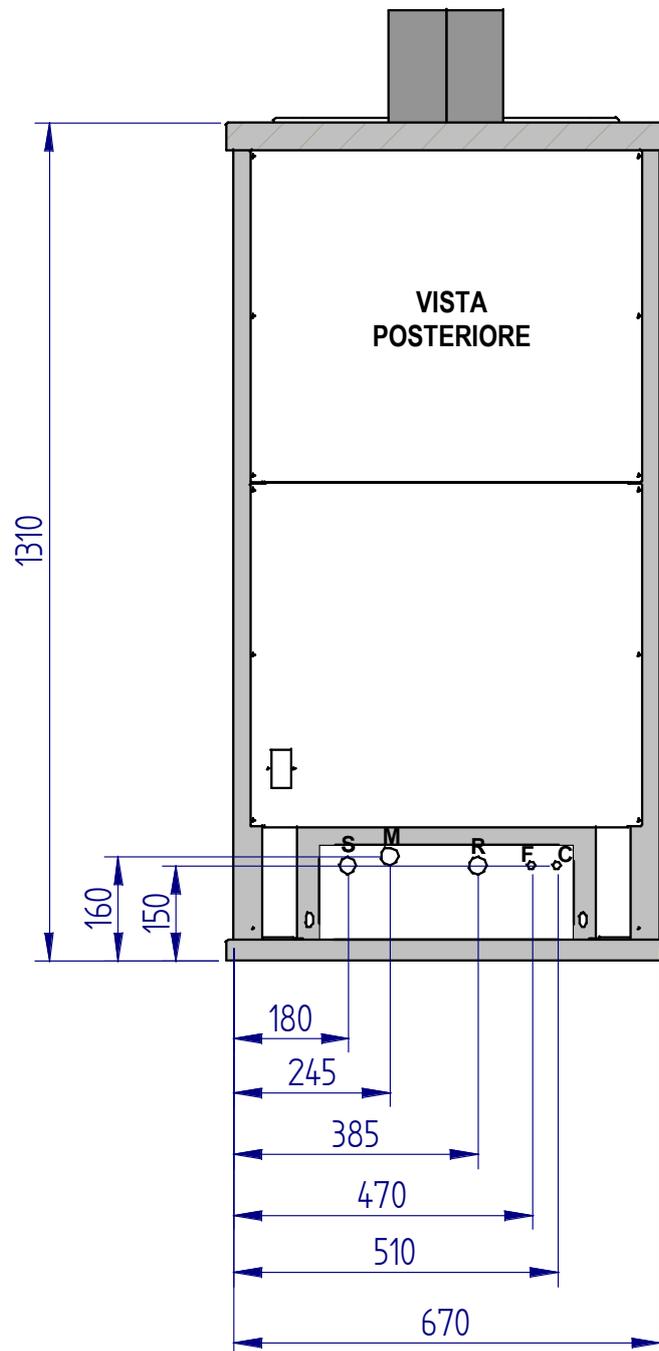

Descrizione attacchi

M = Mandata Impianto	3/4" F
R = Ritorno Impianto	3/4" F
F = Entrata acqua fredda sanitaria (solo su modelli predisposti) e carico corpo caldaia ed impianto	12 mm
C = Uscita acqua calda sanitaria (solo su modelli predisposti)	12 mm
S = Scarico ebollizione	3/4" M
Uscita fumi	180 mm M