



Platzbedarf

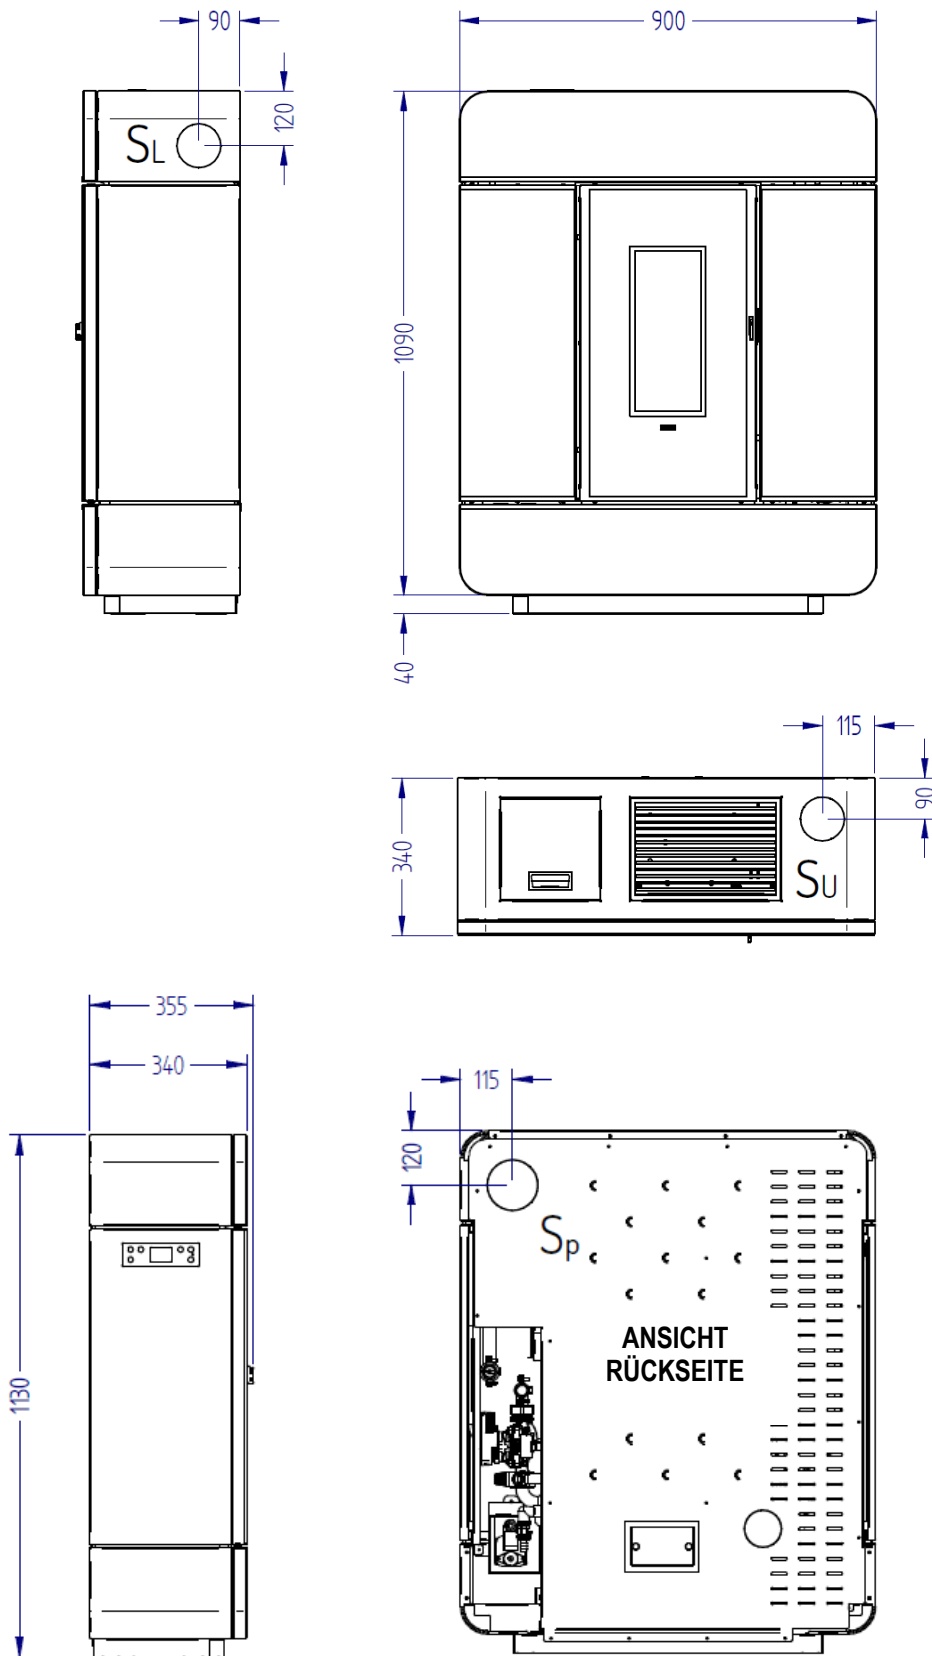

Technische Beschreibung der Anschlüsse

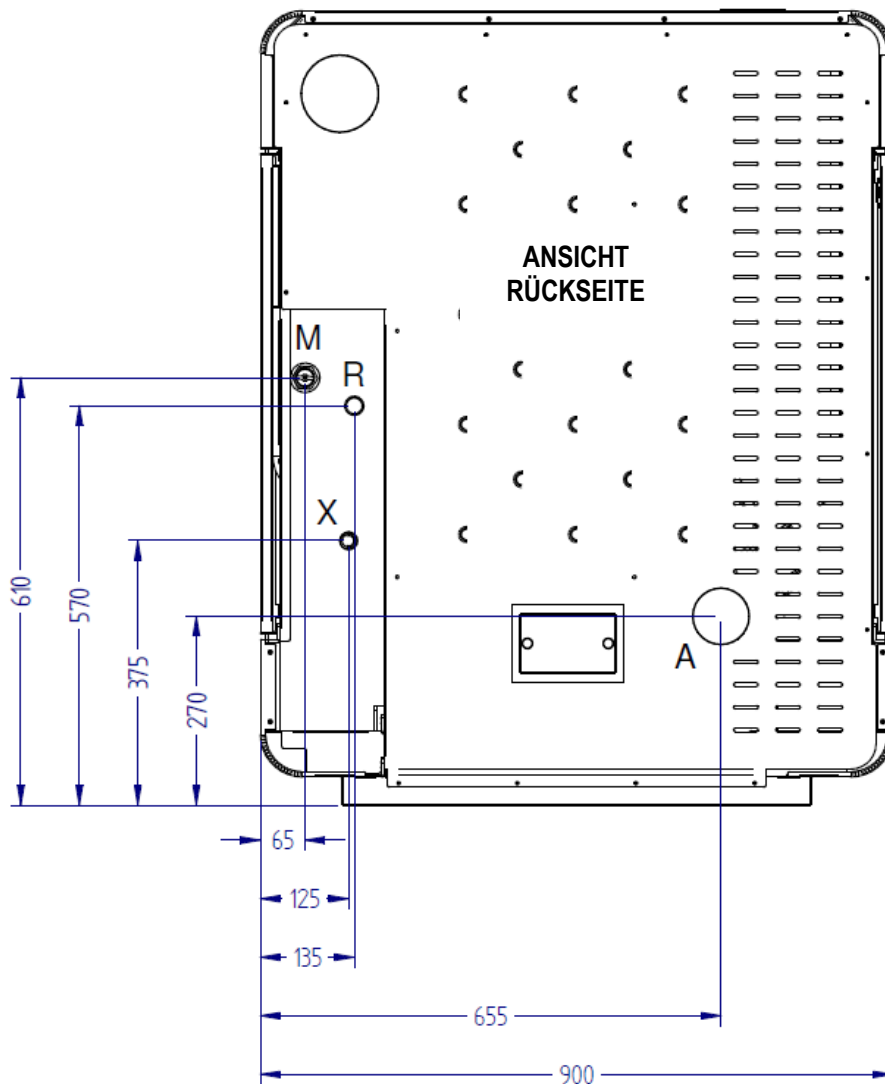

Beschreibung der Anschlüsse

M = Zulauf Anlage	3/4" IG
R = Rücklauf Anlage	3/4" AG
X = Ablass Sicherheitsventil	1/2" IG
SL = Seitlicher Rauchgasausgang (siehe Abschnitt „Abmessungen“)	80 mm AG
SU = Oberer Rauchgasausgang (siehe Abschnitt „Abmessungen“)	80 mm AG
SP = Hinterer Rauchgasausgang (siehe Abschnitt „Abmessungen“)	80 mm AG
A = Vorrüstung hinten für eventuellen Ansaugrohr-Anschluss	40 mm